

Pozzo eseguito dalla

0151490041

N° 41

S. p. A. J. MASSARENTI PIACENZA


0151490041


a/b

per

Comune di MONZA - S. ALBINO - VIA NIEVO

P.c.

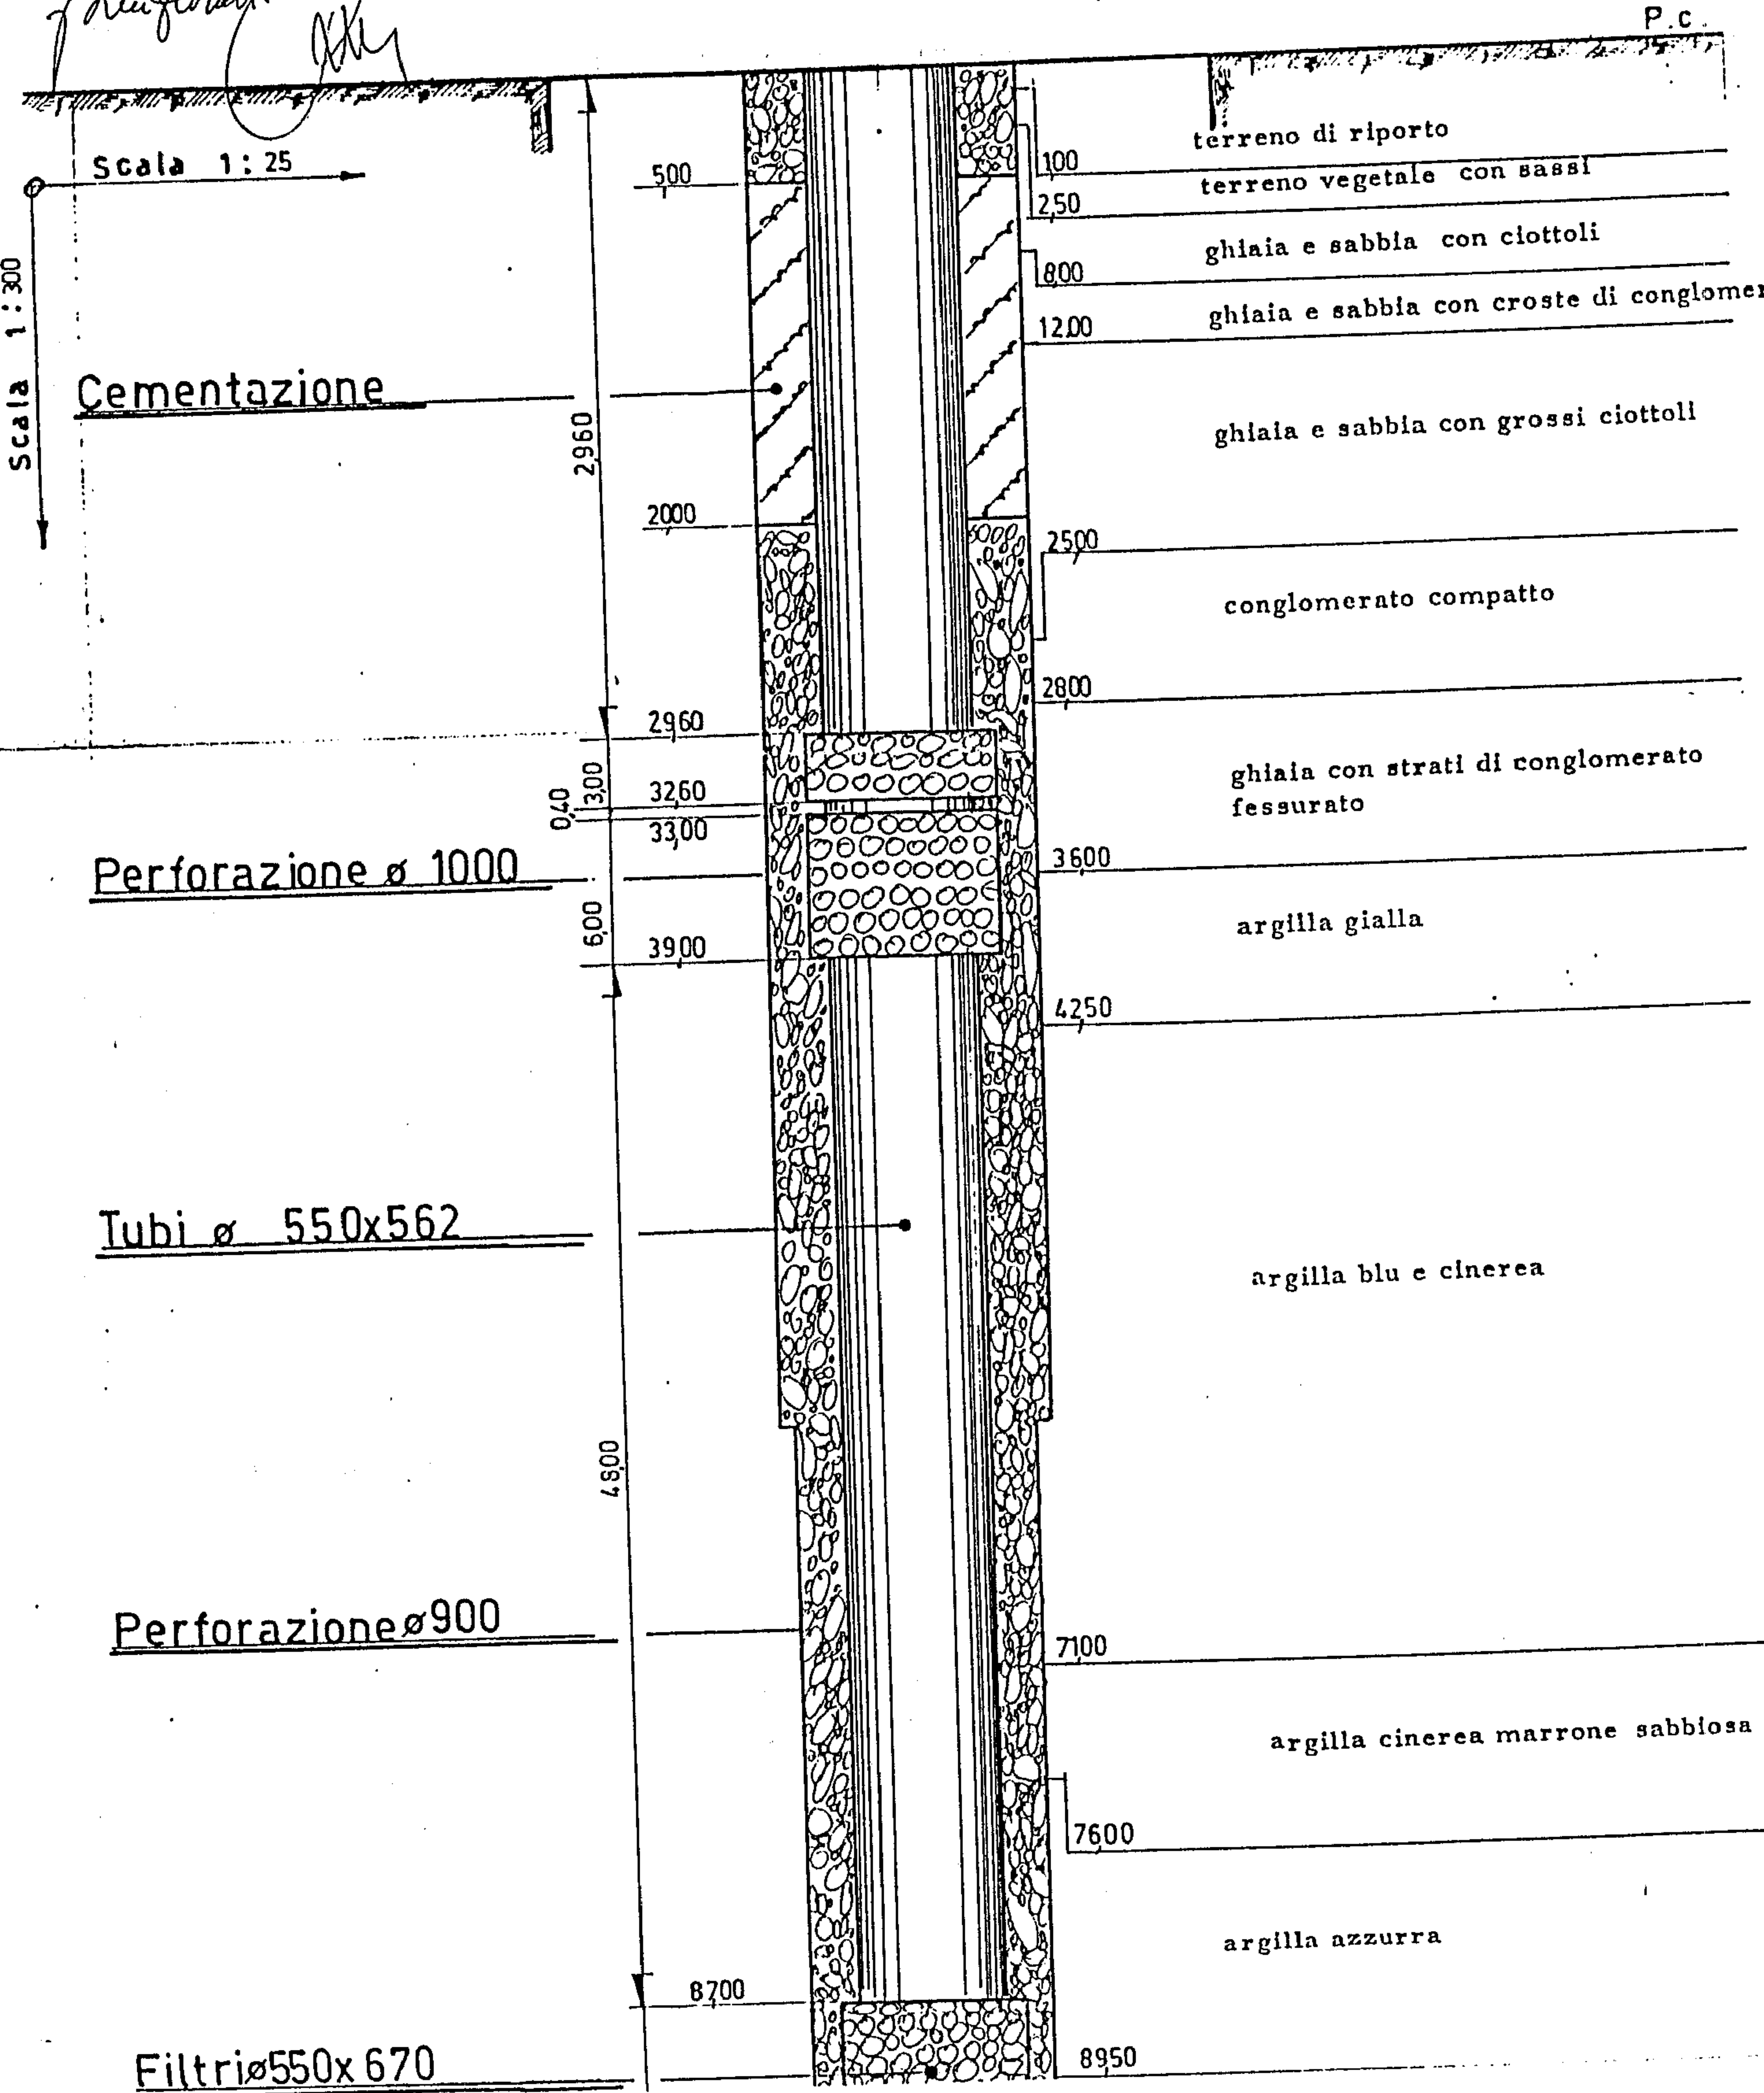



41
MONZA

ESITO DELLA PROVA		
Livello statico	mt.	26,50
Livello dinamico	mt.	33,50
Portata	lt./ 1"	52

Pozzo N° 3423
Disegno N° PZ/003/
Ultimato il 22- 4 -71

b/b

0151490041